



**Laboratorio di Sanità Pubblica**  
**ASP Trapani**  
**ALLEGATO AI RAPPORTI DI PROVA**

*Asp di Trapani*  
0072444  
04/07/2019 - USCITA


Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione A.S.P. Trapani

Al Sindaco del Comune di Erice

Capitaneria di Porto di Trapani

Responsabile dell' ARPA - Trapani


Si trasmettono i rapporti di prova dal n°1658/19 al n°1660/19 del 04/07/2019



Il Responsabile U.O.C.  
Laboratorio Sanità Pubblica  
Dott.ssa Maria Anna Messina



LAB N° 1249 L

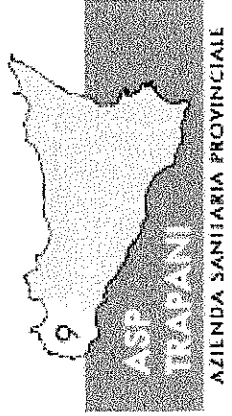


**Rapporto di prova N. 1659/19** del **04/07/2019** Cliente: **A.S.P. TRAPANI Via Mazzini n.1 - Trapani**

Campione di Prova : Acqua di balneazione-inquinamento breve-  
 Campione prelevato presso **Campionamento al "pennello 35" nei pressi di Baia dei Mulini -Comune di Erice-**  
 Temperatura all'arrivo °C : **+6.7** Prelevato da: **T.d.P. del Distretto di Alcamo**  
 N° Verbale di campionamento: **139** Data inizio prove : **02/07/2019** Data fine prove: **04/07/2019** Normativa di riferimento **D.Lgs 30 Maggio 2008 n.116**

**Risultati**

DESCRIZIONE PROVA	METODO	RISULTATO	Incertezza estesa (2)	Unità di misura	Limite di legge
Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	3400		ufc/100ml	200
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	11.000		ufc/100ml	500

Note: Osservazione sul verbale di campionamento: odori tipici di refluo fognario



Il Responsabile U.O.C.  
Laboratorio Sanità Pubblica  
Dott.ssa Anna Maria Messana

\* Prova non accreditata da ACCREDITA  
 Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto di prova non può essere riportato parzialmente. Il residuo dei campioni si conserva come stabilito nel Regolamento Servizio Analisi, in possesso del Cliente. Le registrazioni vengono conservate per un periodo non inferiore a 48 mesi.  
 Note : (2) Quando riportata l'incertezza, essa è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce:  
 + ad una probabilità del 95% - fattore di copertura K=2 per le prove chimiche (CCGM 100:2008) ;  
 + ad uno scarto tipo di riproducibilità SR, fattore di copertura K=2, probabilità 95% per le prove microbiologiche su alimenti (ISO 19036:2006 + AMD 2009);  
 + ad un intervallo di fiducia, probabilità del 95% per le prove microbiologiche sulle acque (ISO 8199:2018).



LAB N° 1249 L

**Rapporto di prova N. 1658/19** del **04/07/2019** Cliente: **A.S.P. TRAPANI Via Mazzini n.1 - Trapani**

Campione di Prova : Acqua di balneazione - inquinamento breve-

Data campionamento : **02/07/2019**

Campione prelevato presso punto di prelievo 150 mt a S-S-O " Pennello 35"- Comune di Erice

Data accettazione campione : **02/07/2019**

Temperatura all'arrivo °C : **+6.7** Prelevato da: **T.d.P. del Distretto di Alcamo**

Campionamento eseguito dal cliente

Procedura di campionamento:

N° Verbale di campionamento: **138** Data inizio prove : **02/07/2019**

Data fine prove: **04/07/2019**

Normativa di riferimento **D.Lgs 30 Maggio 2008 n.116**

**Risultati**

DESCRIZIONE PROVA	METODO	RISULTATO	Incertezza estesa (2)	Unità di misura	Limite di legge
Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	160		ufc/100ml	200
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	100		ufc/100ml	500

Note: Osservazione sul verbale di campionamento: lieve odore tipico di refluo fognario



Il Responsabile U.O.C.  
Laboratorio Sanità Pubblica  
Dott.ssa Anna Maria Messana

Note : (2) Quando riportata l'incertezza, essa è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce:  
+ ad una probabilità del 95% , fattore di copertura K=2 per le prove chimiche (JCGM 100:2008) ;  
+ ad uno scarto tipo di riproducibilità SR, fattore di copertura K=2, probabilità 95% per le prove microbiologiche su alimenti (ISO 19036:2006 + AMD 2009);  
+ ad un intervallo di fiducia, probabilità del 95% per le prove microbiologiche sulle acque (ISO 8199:2018).


\* Prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto di prova non può essere riportato parzialmente. Il residuo dei campioni si conserva come stabilito nel Regolamento Servizio Analisi, in possesso del Cliente. Le registrazioni vengono conservate per un periodo non inferiore a 48 mesi.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA  
CITTADELLA DELLA SALUTE 91016 CASA SANTA ERICE (TP)  
TEL. 0923/472335 - FAX ( 0923) 472337  
P. IVA 02363280815



LAB N° 1249 L

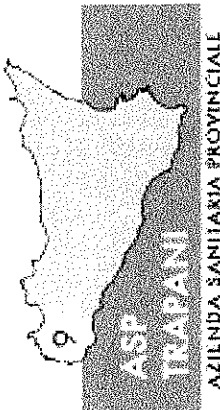

**Rapporto di prova N. 1660/19** del **04/07/2019** Cliente: **A.S.P. TRAPANI Via Mazzini n.1 - Trapani**

Campione di Prova : Acqua di balneazione- Inquinamento breve-

Campione prelevato presso **Campionamento a 150 mt a N-N-E " pennello 35"- Comune di Erice**

Temperatura all'arrivo °C : **+6.7** Prelevato da: **T.d.P. del Distretto di Alcamo** Procedura di campionamento:

N° Verbale di campionamento: **140** Data inizio prove : **02/07/2019** Data fine prove: **04/07/2019** Normativa di riferimento **D.Lgs 30 Maggio 2008 n.116**

Data campionamento : **02/07/2019**

dal cliente  Data accettazione campione : **02/07/2019**


Campionamento eseguito dal cliente

**Risultati**

DESCRIZIONE PROVA	METODO	RISULTATO	Incertezza estesa (2)	Unità di misura	Limite di legge
Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		ufc/100ml	200
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0		ufc/100ml	500

Note:

Il Responsabile U.O.C.  
Laboratorio Sanità Pubblica  
Dott.ssa Anna Maria Messina



Note: (2) Quando riportata l'incertezza, essa è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce:  
+ ad una probabilità del 95%, fattore di copertura K=2 per le prove cliniche (ICGM 100:2008);  
+ ad uno scarto tipo di riproducibilità SR, fattore di copertura K=2, probabilità 95%, per le prove microbiologiche su alimenti (ISO 19036:2006 + AMD 2009);  
+ ad un intervallo di fiducia, probabilità del 95%, per le prove microbiologiche sulle acque (ISO 8199:2018).

\* Prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione provato. Il presente rapporto di prova non può essere riportato parzialmente. Il residuo dei campioni si conserva come stabilito nel Regolamento Servizio Analisi, in possesso del Cliente. Le registrazioni vengono conservate per un periodo non inferiore a 48 mesi.